


OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

IMPIANTI SPORTIVI – PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

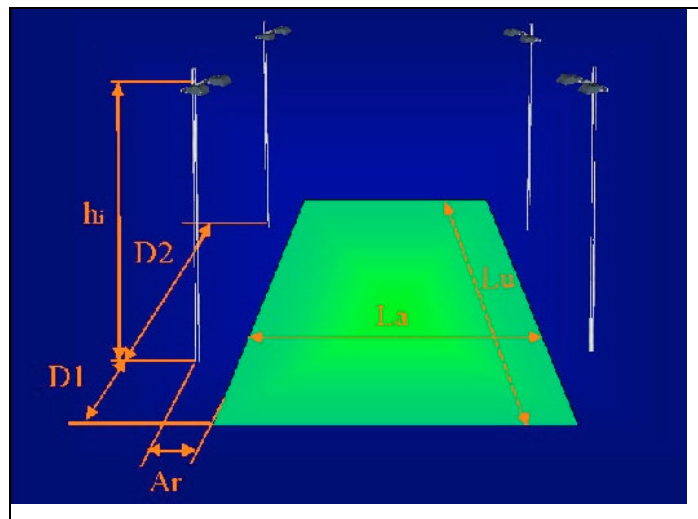

APPARECCHIO	W	TIPO DI IMPIANTO	Valori di rif. max	La	Lu	N° PALI	hi	Ar	D1	D2
Asimmetrici Orizzontali	8x400W	CALCETTO	200 Lux	18	38	8	11	0,50	4,00	10,00
Asimmetrici Orizzontali	8x400W	TENNIS	200 Lux	11	24	4	10	1,50	5,00	14,00
Asimmetrici Orizzontali	8x400W	BASKET	200 Lux	15	28	6	11	0,50	3,50	10,50